

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA**

LP-INE-021/2021

**Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos “ATS”, para
los Centros de Verificación y Monitoreo CEVEM**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

7 DE MAYO DE 2021

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-021/2021, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.**
- 2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.**
- 3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:30** horas del día **7 de mayo de 2021**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-021/2021, convocada para la **“Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos “ATS”, para los Centros de Verificación y Monitoreo CEVEM”**.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

ACTA

En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:30** horas del día **7 de mayo de 2021**, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y se continuó con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos en el numeral 6.1.1 de la convocatoria, para llevar a cabo el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-021/2021.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la convocatoria “Solicitud de Aclaraciones”, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompralNE, por parte de los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en las pantallas emitidas por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Número de Preguntas en tiempo	Número de preguntas extemporáneas
1	MIKROBYTE PUEBLA S.A. DE C.V.	Sí presenta	3	0
2	Stagement, S.A. de C.V.	Sí presenta	0	0
3	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA CEAZ 16-01-25 S.A. de C.V.	Sí presenta	1	0
4	Magnum Networks S.A. de C.V.	Sí presenta	3	1
5	La Red Corporativo, S.A. de C.V.	Sí presenta	2	0
6	Innovaciones Tecnológicas en Conectividad, S.A. de C.V.	Sí presenta	5	0
7	SINNEX DE MÉXICO, S.A DE C.V.	Sí presenta	0	3
Total			14	4

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Correo: RODRIGUEZ SANCHEZ A x Convocatoria/Solicitud de Cotiza x +

https://compras.ine.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&ncp=1620342708849.2103978-3

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1810 - LP-INE-021-2021 - Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos "ATS", para los ... En Curso

Volver a la Lista Duplicar Convocatoria/Solicitud de Cotización

[Crear](#) ...

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

	Emisor	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
1	MAGNUM NETWORKS	06/05/2021 04:43 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES	06/05/2021 04:49 p. m.	06/05/2021 04:49 p. m.	06/05/2021 04:51 p. m.
2	Synnex de México, S.A. de C.V.	05/05/2021 09:33 a. m.	interes en participar y preguntas	05/05/2021 09:38 a. m.	05/05/2021 09:38 a. m.	05/05/2021 09:41 a. m.
3	MAGNUM NETWORKS	05/05/2021 09:05 a. m.	Re:Re:Anexo 1	05/05/2021 09:08 a. m.	05/05/2021 09:08 a. m.	05/05/2021 09:09 a. m.
4	INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD	05/05/2021 08:35 a. m.	Interés en participación	05/05/2021 09:08 a. m.	05/05/2021 09:08 a. m.	05/05/2021 09:11 a. m.
5	La Red Corporativo	04/05/2021 10:25 p. m.	Escrito de interés de participación y preguntas JA - La Red Corporativo S.A. de C.V.	04/05/2021 10:38 p. m.	04/05/2021 10:38 p. m.	04/05/2021 10:42 p. m.
6	MAGNUM NETWORKS	04/05/2021 06:39 p. m.	Anexo 1	04/05/2021 08:56 p. m.	04/05/2021 08:56 p. m.	04/05/2021 09:00 p. m.
7	MAGNUM NETWORKS	04/05/2021 04:29 p. m.	Carta de interés en participar y preguntas para junta de aclaraciones	04/05/2021 05:32 p. m.	04/05/2021 05:32 p. m.	04/05/2021 05:36 p. m.
Total 15						

Página 1 de 3 1 2 3 >>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Volver arriba

Derechos Reservados BravoSolution 2000 - 2021 / JaggaerAdvantage20

Escriba aquí para buscar

06:12 p. m.
06/05/2021

Correo: RODRIGUEZ SANCHEZ A x Convocatoria/Solicitud de Cotiza x +

https://compras.ine.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&ncp=1620342708849.2103978-3#fh

Proyecto:4012 LP-INE-021-2021 - Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos
Ruta de la Tarea: Licitación Pública - Adquisiciones /Recepción de preguntas
Fecha de Cierre: 14/05/2021 10:00:00 a. m.

[Crear](#) [Publicar](#) [Configuración de la Evaluación](#) [Completar](#) [Discusiones](#) [Mensajes \(No leídos 0\)](#)

[Crear Mensaje](#) [Mensajes Recibidos](#) [Mensajes Enviados](#) [Borradores](#) [Mensajes Reenviados](#)

Mensajes Recibidos [Crear](#) ...

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

	Emisor	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
8	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA CEAZ 16-01-25 S.A. DE C.V.	03/05/2021 05:15 p. m.	ACLARACION	04/05/2021 10:17 a. m.	04/05/2021 10:17 a. m.	04/05/2021 10:25 a. m.
9	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA CEAZ 16-01-25 S.A. DE C.V.	29/04/2021 04:59 p. m.	ESCRITO	03/05/2021 09:04 a. m.	03/05/2021 09:04 a. m.	03/05/2021 09:05 a. m.
10	STAGEMEN	28/04/2021 05:53 p. m.	Re:Re:Carta de interés de participación	29/04/2021 12:41 p. m.	29/04/2021 12:41 p. m.	29/04/2021 12:56 p. m.
11	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA CEAZ 16-01-25 S.A. DE C.V.	28/04/2021 03:30 p. m.	ACLARACION	29/04/2021 12:58 p. m.	29/04/2021 12:58 p. m.	29/04/2021 01:07 p. m.
12	MIKROBYTE PUEBLA, SA DE CV	28/04/2021 12:40 p. m.	Carta de Interes en Participar	29/04/2021 12:43 p. m.	29/04/2021 12:43 p. m.	29/04/2021 12:44 p. m.
13	STAGEMEN	27/04/2021 02:38 p. m.	Carta de interés de participación	28/04/2021 12:12 p. m.	28/04/2021 12:12 p. m.	28/04/2021 12:15 p. m.
14	MIKROBYTE PUEBLA, SA DE CV	27/04/2021 11:06 a. m.	Solicitud de Aclaraciones	28/04/2021 12:05 p. m.	28/04/2021 12:05 p. m.	28/04/2021 12:09 p. m.
Total 15						

Página 2 de 3 << < 1 2 3 >>

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


Volver arriba

Derechos Reservados BravoSolution 2000 - 2021 / JaggaerAdvantage20

Escriba aquí para buscar

06:12 p. m.
06/05/2021

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

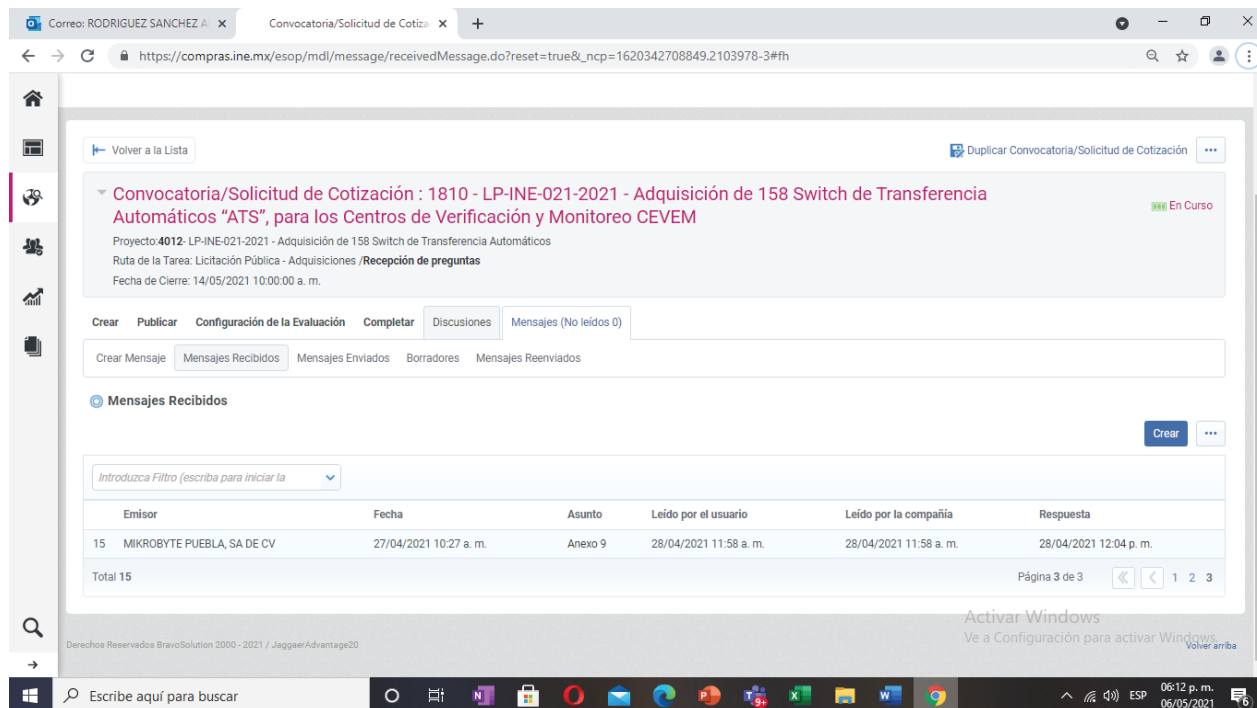

Correo: RODRIGUEZ SANCHEZ A | Convocatoria/Solicitud de Cotiza |

https://compras.ine.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&ncp=1620342708849.2103978-3#fh

Volver a la Lista Duplicar Convocatoria/Solicitud de Cotización

Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1810 - LP-INE-021-2021 - Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos “ATS”, para los Centros de Verificación y Monitoreo CEVEM En Curso

Proyecto: 4012 - LP-INE-021-2021 - Adquisición de 158 Switch de Transferencia Automáticos
Ruta de la Tarea: Licitación Pública - Adquisiciones /Recepción de preguntas
Fecha de Cierre: 14/05/2021 10:00:00 a. m.

Crear Publicar Configuración de la Evaluación Completar Discusiones Mensajes (No leídos 0)

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borradores Mensajes Reenviados

Mensajes Recibidos Crear

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

Emisor	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
15 MIKROBYTE PUEBLA, SA DE CV	27/04/2021 10:27 a. m.	Anexo 9	28/04/2021 11:58 a. m.	28/04/2021 11:58 a. m.	28/04/2021 12:04 p. m.
Total 15					Página 3 de 3

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Derechos Reservados BrevoSolution 2000 - 2021 / Jaggaer Advantage20

Escribe aquí para buscar

06:12 p. m.
06/05/2021

Quien preside informa que las solicitudes de aclaración, que se presentaron de forma extemporánea y con escrito de interés en participar, por parte de los licitantes que se enistan a continuación, resulta contrario a lo establecido en el numeral 6.1.2. solicitud de aclaraciones inciso b) de la convocatoria, en donde se especifica que las solicitudes de aclaración se presentarán a más tardar el día 5 de mayo de 2021 a las 9:30 horas, por lo que con fundamento a lo establecido en el artículo 62 fracción IV de las POBALINES no se les dará contestación y formarán parte del expediente de contratación: -----

No.	Licitante	Fecha y hora de recepción establecida en la convocatoria	Fecha y hora de recepción en CompraINE
1	SINNEX DE MÉXICO, S.A DE C.V., 3 solicitudes de aclaración	5 de mayo de 2021 a las 9:30 horas	5 de mayo de 2021 a las 9:33 horas
2	Magnum Networks S.A. de C.V. 1 solicitud de aclaración	5 de mayo de 2021 a las 9:30 horas	6 de mayo de 2021 a las 16:33 horas

Se adjunta a la presente acta el **Anexo 1 Solicitudes de aclaración** mismo que contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente. -----

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

REGLAMENTO.-----

Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico y de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, se informa a los licitantes MIKROBYTE PUEBLA S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA CEAZ 16-01-25 S.A. de C.V., Magnum Networks S.A. de C.V., (respecto de las presentadas en tiempo), La Red Corporativo, S.A. de C.V. e Innovaciones Tecnológicas en Conectividad, S.A. de C.V., que podrán formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, respecto de las solicitudes de aclaración que les sean propias, debiendo remitirlas a través del sistema electrónico CompralNE, a más tardar a las 16:30 horas de este mismo día, reanudándose el acto a las 17:00 horas de este día 7 de mayo de 2021, a través del sistema electrónico CompralNE, en ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continua con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.-----

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración** de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----

A continuación conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <http://www.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <http://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 10:00 horas.-----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa
<p style="text-align: center;">Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones</p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p style="text-align: center;">Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: RODRIGUEZ BRAVO CAROLINA
GABRIELA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 550961
HASH:
00DA17120329BF7EF14D67F8BBAE0B7B85B41DF
A13B5275EEB70D58280754320

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 550961
HASH:
00DA17120329BF7EF14D67F8BBAE0B7B85B41DF
A13B5275EEB70D58280754320

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 550961
HASH:
00DA17120329BF7EF14D67F8BBAE0B7B85B41DF
A13B5275EEB70D58280754320

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: Mikrobyte Puebla, SA de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	Anexo 1, página 34	4.1 Adquisición de los bienes	Cables de alimentación de entrada L5-30P corresponden a un ATS con un voltaje de alimentación a 208V, dos hilos más tierra, favor de aclarar	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, “Dos cables de alimentación con entrada L5-30P” de la Convocatoria, corresponde a Dos clavijas monofásicas de entrada 120 Volts).	Dirección de Procesos Tecnológicos
2	Anexo 1, página 34	4.1 Adquisición de los bienes	Capacidad de salida: 2880w no coincide con el valor de la protección solicitada de 20A, es decir, la potencia que requieren a 120V y 20A, es de 2400W, favor de aclarar el dato	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, de la convocatoria, relacionada con “Capacidad de salida: 2880W”, es para la protección de los bancos de salida (Tomacorrientes) que tiene el ATS, de tal forma que estos estén protegidos por breaker con capacidad de por lo menos de 20A; la relación a la está haciendo referencia de 2880w es la capacidad de distribución total de carga del ATS. La potencia relacionada de 2400w a la que hace mención, se relaciona con un voltaje de 120V y una protección de 20A.	Dirección de Procesos Tecnológicos
3	Anexo 1, página 34	4.1 Adquisición de los bienes	Indicar si requieren selector de fuente de alimentación eléctrica	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas, de la Convocatoria, toda vez que NO es requerimiento de “El Instituto” que el	Dirección de Procesos Tecnológicos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

				equipo cuenta con “selector de fuente de alimentación eléctrica”.	
--	--	--	--	---	--

Nombre del LICITANTE: COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA CEAZ 16-01-25 S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1			1. ¿QUE TIPO DE TRANSFERENCIA SE USARA? MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO? GRACIAS.	El tipo de Switch de Transferencia requerido es Monofásico.	Dirección de Procesos Tecnológicos

Nombre del LICITANTE: Magnum Networks SA de CV					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	Anexo 1, página 34	4.1 Adquisición de los bienes	Si la NEMA de alimentación eléctrica solicitada es L5-30P, ¿la protección	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, de la convocatoria, corresponde a un parámetro de SALIDA del equipo “Protección contra sobrecargas” de	Dirección de Procesos Tecnológicos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

			de sobre carga sería de 30A, correcto?	20A para la protección de los tomacorrientes de salida de tal forma que se limite la sobre carga sin afectar a otros equipos conectados a los tomacorrientes.	
2	Anexo 1, página 34	4.1 Adquisición de los bienes	Se solicita amablemente la convocante, considerar que de acuerdo a las recomendaciones que se citan en la curva de tolerancia de transferencia, conocida como la curva ITIC. [IEEE-STD, 1346-1998] en donde se hace mención a la máxima tolerancia de operación de un equipo de cómputo de no mayor a 14 milisegundos, se acepte los siguientes parámetros del tiempo de transferencia de ATS de 10 milisegundos en alta sensibilidad y 12 milisegundos en baja sensibilidad.	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, de la convocatoria, La recomendación de la IEEE es para equipos de cómputo, nuestra solución contiene equipos electrónicos más sensibles por lo que no se acepta su propuesta de incrementar el tiempo de transferencia.	Dirección de Procesos Tecnológicos
3	Anexo 1, página 34	4.1 Adquisición de los bienes	En temas de NEMA, ¿Podríamos cambiar 1 salida NEMA L5-30R, por otra salida 5-15/20R, para un total de 16 salidas NEMA 5-15/20R?	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, de la convocatoria, correspondiente a la especificación técnica “Tomacorrientes” mediante el cual se solicita la cantidad requerida de 15 tomacorrientes “5-15/20R” y 1 tomacorriente “L5-30R”, es característica mínima por lo que puede ofertar más	Dirección de Procesos Tecnológicos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

				tomacorrientes L5-15/20R, sin embargo, no puede omitir el tomacorriente L5-30R; por lo que no se acepta su solicitud.	
--	--	--	--	---	--

Nombre del LICITANTE: La Red Corporativo, S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	34	Anexo I Especificaciones Técnicas “SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS” • Dice: “Medidor digital: Voltaje, Amperaje y Watts”...	Teniendo en cuenta que dicha solicitud por parte del Instituto es usando y considerando las lecturas de las unidades de medida internacionales siendo el caso para voltaje, amperaje y Watts , para el caso de específico de la medición en Watts el fabricante de los bienes que proponga el licitante podrá manifestar dicha medición en watts y/o kilowatts (KW) en sus folletos, fichas técnicas, manuales, que el fabricante expida.	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, de la convocatoria, es correcta su apreciación, toda vez que la unidad de medida es Watt, por lo que se acepta su solicitud de presentar la unidad de medida como kW, por lo que dicha aclaración, es aplicable para todos los Licitantes, sin ser un requisito obligatorio.	Dirección de Procesos Tecnológicos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

			Lo anterior es únicamente para referencia lo cual no afecta la operación y funcionamiento, así mismo solo es aplicable para el licitante, en este caso mi representada que lo solicita no siendo obligatorio, para los demás participantes el presentarlo las lecturas de acuerdo a la información d, ¿se acepta nuestra solicitud?		
2	34	Anexo I Especificaciones Técnicas “SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS” “Medidor digital: Voltaje, Amperaje y Watts”...	En caso de que alguna especificación y/o característica no esté mencionada en el folleto, ficha técnica o manual, agradeceré que se permita que la característica y/o especificación solicitada pueda ser ratificada mediante carta del fabricante firmado por la persona facultada para suscribir el documento el cual estará dirigido al Instituto haciendo la referencia del procedimiento de licitación manifestando lo anterior bajo	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, de la convocatoria, se acepta su solicitud, cabe aclarar que sólo se aceptarán carta fabricante de las características que no se identifiquen en manuales, brochure y/o folletos emitidos por el fabricante, por lo que “El Instituto” podrá validar mediante información adicional el cumplimiento de las características que no se identifiquen claramente en la documentación original emitida por el fabricante con la marca y modelo propuesto por el Licitante, por lo que dicha aclaración, es aplicable para todos los Licitantes, sin ser un requisito obligatorio.	Dirección de Procesos Tecnológicos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

			protesta de decir verdad sobre el cumplimiento. ¿Se acepta nuestra petición?		
--	--	--	---	--	--

Nombre del LICITANTE: Innovaciones tecnológicas en conectividad, S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	34	Punto 4, 4.1 adquisición de bienes.	¿Se solicita a la convocante definir de acuerdo a las especificaciones si el equipo solicitado es un UPS o un PDU?	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, numeral 4. “Tipo de requerimiento” de la convocatoria, ““El Instituto” requiere de la adquisición de 158 equipos Switch de Transferencia Automática “ATS” con medidor digital”, se precisa que el equipo solicitado por “El Instituto” es Switch de Transferencia Automática “ATS”.	Dirección de Procesos Tecnológicos
2	34	Punto 4, 4.1 adquisición de bienes.	¿Definir si el equipo se va a monitorear de forma remota?	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34, numeral 4. “Tipo de requerimiento” de la convocatoria, se aclara que NO se requiere el monitoreo remoto para los Switch de Transferencia Automática “ATS”.	Dirección de Procesos Tecnológicos

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-021/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE 158 SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICOS “ATS”, PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO CEVEM.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

3	34	Punto 4, 4.1 adquisición de bienes.	¿El equipo e controlara para encendido y apagado de puertos remotamente?	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34 de la convocatoria, toda vez que NO es requerimiento de “El Instituto” que el equipo ATS cuente con la función de apagado de puertos remoto.	Dirección de Procesos Tecnológicos
4	34	Punto 4, 4.1 adquisición de bienes.	¿De acuerdo a las características descritas en las bases de licitación corresponden a la marca Tripplite?	Referente al Anexo 1, Especificaciones Técnicas página 34 de la convocatoria, se precisa que derivado de la Investigación de Mercado, se verificó la existencia de diversas marcas que cumplen con las características solicitadas por el Instituto, sin que esta sea una limitante a la libre participación.	Dirección de Procesos Tecnológicos
5	34	Punto 5, garantía de bienes.	¿Se solicita a la convocante definir quien realizara la instalación de estos equipos; lo realizara el instituto o el licitante que resulte ganador?	“El Instituto” realizará la instalación de los ATS.	Dirección de Procesos Tecnológicos

-----fin de texto-----

FIRMADO POR: AYALA GONZALEZ JOSE RAMON
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 550739
HASH:
3555EB3DEBE2136308864C414A3F8D4AB280E37
A554303E757DA80BD4CAA2182

FIRMADO POR: CESAR OMAR BARBOSA RODRIGUEZ
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 550739
HASH:
3555EB3DEBE2136308864C414A3F8D4AB280E37
A554303E757DA80BD4CAA2182

FIRMADO POR: LOZANO COLIN RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 550739
HASH:
3555EB3DEBE2136308864C414A3F8D4AB280E37
A554303E757DA80BD4CAA2182