

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA**

LP-INE-035/2022

**Actualización e instalación del aire acondicionado de
precisión del centro de cómputo laboratorio**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

14 DE JULIO DE 2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-035/2022, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.
2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.
3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:00** horas del día **14 de julio de 2022**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-035/2022, convocada para la **“Actualización e instalación del aire acondicionado de precisión del centro de cómputo laboratorio”**.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

ACTA


En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:00** horas del día **14** de **julio** de **2022**, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos para llevar a cabo el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-035/2022.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto es presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de Aclaraciones” de la convocatoria, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompralNE, por parte de los licitantes que se enlistan a continuación, tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitantes	Escrito de interés en participar	Número de Preguntas
1	SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V	Sí presenta	3
2	IEMBK, S.A. de C.V.	Sí presenta	1
Total			4

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

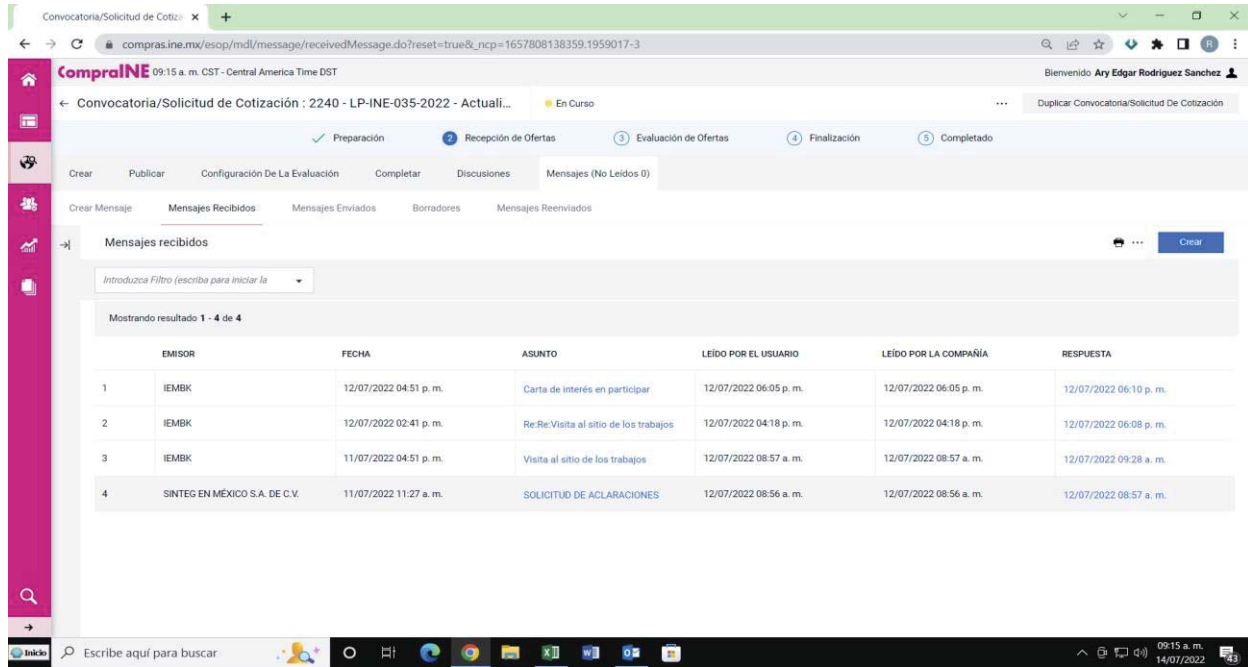

EMISOR	FECHA	ASUNTO	LEÍDO POR EL USUARIO	LEÍDO POR LA COMPAÑÍA	RESPUESTA
IEMBK	12/07/2022 04:51 p. m.	Carta de interés en participar	12/07/2022 06:05 p. m.	12/07/2022 06:05 p. m.	12/07/2022 06:10 p. m.
IEMBK	12/07/2022 02:41 p. m.	Re:Re:Visita al sitio de los trabajos	12/07/2022 04:18 p. m.	12/07/2022 04:18 p. m.	12/07/2022 06:08 p. m.
IEMBK	11/07/2022 04:51 p. m.	Visita al sitio de los trabajos	12/07/2022 08:57 a. m.	12/07/2022 08:57 a. m.	12/07/2022 09:28 a. m.
SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V.	11/07/2022 11:27 a. m.	SOLICITUD DE ACLARACIONES	12/07/2022 08:56 a. m.	12/07/2022 08:56 a. m.	12/07/2022 08:57 a. m.

Se adjunta a la presente acta el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración** mismo que contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO.

Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, **se informa a los licitantes SINTEG EN MÉXICO S.A. DE C.V. e IEMBK, S.A. de C.V., que podrán formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, respecto de las solicitudes de aclaración que les sean propias, a través del sistema electrónico CompralNE, a más tardar a las 16:30 horas de este día reanudándose el acto a través del sistema electrónico CompralNE a las 17:00 horas de este mismo día 14 de julio de 2022.** En ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continúa con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

convocatoria, así como el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración**, de tal forma que los licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----

A continuación conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas *DenunciaINE*, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>.-----

Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 9:30 horas.-----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa
<p style="text-align: center;">Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones</p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p style="text-align: center;">Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: RODRIGUEZ BRAVO CAROLINA GABRIELA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1337668
HASH:
1F0E62422172F86F11C82CD64D982174980706A3C512A1
824FC1658A60A4141C

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1337668
HASH:
1F0E62422172F86F11C82CD64D982174980706A3C512A1
824FC1658A60A4141C

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1337668
HASH:
1F0E62422172F86F11C82CD64D982174980706A3C512A1
824FC1658A60A4141C

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA
ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL
AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO**

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: IEMBK S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1			<p>Buenas tardes, hemos manifestado el interés en participar, y requerimos de una visita al sitio de los trabajos para saber la complejidad del retiro del equipo existente y necesidades eléctricas.</p> <p>Por lo que solicitamos la visita el próximo miércoles 13 de julio a las 10:00 hrs, para los siguientes compañeros:</p> <p>1.- Daniel Blanco Montelongo 2.- Jesús salcedo Jiménez.</p> <p>esperamos su respuesta y comentarios a la petición, gracias de antemano.</p>	<p>Se acepta la solicitud.</p> <p>Como parte del proceso de licitación pública y para poder complementar la información brindada en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria los Licitantes interesados podrán asistir a las instalaciones de “El Instituto” para realizar un recorrido de los espacios, las trayectorias, las puertas y los elementos que intervendrían en las maniobras de ingreso y retiro de equipos para el Centro de Cómputo Laboratorio (CCL).</p> <p>La visita se programa para el viernes 15 de julio del presente, en horario de 12:00 horas (hora del Centro) en las instalaciones del Inmueble de Tlalpan, ubicado en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, Sótano, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. <u>NO SE CONSIDERA OBLIGATORIA</u> la asistencia a esta visita a sitio, sin embargo, los asistentes deberán solicitar su ingreso a las instalaciones vía correo electrónico al correo</p>	<p>Unidad Técnica de Servicios de Informática</p>

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: IEMBK S.A. de C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
				<p>bernardo.parra@ine.mx a más tardar el jueves 14 de julio a las 18:00 horas (hora del Centro).</p> <p>Para la visita a las instalaciones “El Instituto” y “El Licitante”, observarán el Protocolo para el Regreso a “La Nueva Normalidad” en el INSTITUTO. Derivado de lo anterior, y debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 las visitas al Instituto, deberán estar sujetas a las medidas de precaución y actuación para la protección de la salud, es decir, uso obligatorio de cubre bocas durante la permanencia en las instalaciones, práctica de etiqueta respiratoria, uso frecuente de gel antibacterial al 70% de alcohol, mantener la sana distancia de 1.50 mts entre personas, lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del personal de “El Instituto” y “El Licitante”. Así mismo, <u>solo se podrá recibir la asistencia de máximo dos personas por Licitante.</u></p>	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V.					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	40	4.2.2 SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO	<p>Solicitan un servicio de desinstalación del equipo actual así como la instalación y puesta en marcha del nuevo equipo.</p> <p>Solicitamos tener la oportunidad de visitar las instalaciones para conocer la distribución de los componentes a instalar/desinstalar, la instalación eléctrica, así como las dimensiones de los accesos, puertas y posibilidad de uso de elevadores.</p> <p>¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Se acepta la solicitud.</p> <p>Como parte del proceso de licitación pública y para poder complementar la información brindada en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria, los Licitantes interesados podrán asistir a las instalaciones de “El Instituto” para realizar un recorrido de los espacios, las trayectorias, las puertas y los elementos que intervendrían en las maniobras de ingreso y retiro de equipos para el Centro de Cómputo Laboratorio (CCL).</p> <p>La visita se programa para el viernes 15 de julio del presente, en horario de 12:00 horas (hora del Centro) en las instalaciones del Inmueble de Tlalpan, ubicado en Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio C, Sótano, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México. <u>NO SE CONSIDERA OBLIGATORIA</u> la asistencia a esta visita a sitio, sin embargo, los asistentes deberán solicitar su ingreso a las instalaciones vía correo electrónico al correo bernardo.parra@ine.mx a más tardar el jueves 14 de julio a las 18:00 horas (hora del Centro).</p>	Unidad Técnica de Servicios de Informática

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

				Para la visita a las instalaciones “ El Instituto ” y “ El Licitante ”, observarán el Protocolo para el Regreso a “La Nueva Normalidad” en el INSTITUTO. Derivado de lo anterior, y debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 las visitas al Instituto, deberán estar sujetas a las medidas de precaución y actuación para la protección de la salud, es decir, uso obligatorio de cubre bocas durante la permanencia en las instalaciones, práctica de etiqueta respiratoria, uso frecuente de gel antibacterial al 70% de alcohol, mantener la sana distancia de 1.50 mts entre personas, lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del personal de “ El Instituto ” y “ El Licitante ”. Así mismo, <u>solo se podrá recibir la asistencia de máximo dos personas por Licitante.</u>	
2	41	4.2.2.2 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	Solicitamos confirmar la longitud estimada de 50 metros para la tubería del Aire Acondicionado a la Condensadora. Hacemos notar que dicha dimensión afecta la operación y eficiencia de los equipos.	Se precisa que los 50 metros refieren a una medida equivalente entre el Aire Acondicionado y la condensadora, considerando que la tubería cuenta con codos, subidas y bajas. Sin esta consideración la distancia en es de 30 metros aproximadamente.	Unidad Técnica de Servicios de Informática
3	16	1.5. Idioma de la presentación de las proposiciones	En caso de que la información comercial no contenga el total de las características de los equipos,	Se acepta la propuesta, siempre y cuando la carta venga en hoja membretada y firmada por el representante legal o persona facultada por parte del fabricante, así mismo en la carta deberá indicar	Unidad Técnica de Servicios de Informática

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

			<p>solicitamos atentamente a la convocante aceptar presentar una carta del fabricante que confirme las características omisas de los equipos, lo anterior no exime al licitante el presentar la las fichas técnicas y folletos de los elementos ofertados.</p> <p>¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>que característica es omisa y la descripción con el detalle técnico correspondiente.</p> <p>Por ningún motivo el licitante podrá presentar una carta que cubra todas las características técnicas del equipo, reiterando que deberá presentar fichas técnicas y folletos de los elementos ofertados y se deben resaltar las especificaciones solicitadas en el documento.</p>	
--	--	--	---	--	--

-----Fin de Texto-----

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-035/2022, PARA LA ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO LABORATORIO

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Fecha y firmas de formalización

Fecha: Ciudad de México, 13 de julio de 2022.

Firma como responsable de la aprobación	Ing. José Antonio Camacho Gómez Director de Operaciones Unidad Técnica de Servicios de Informática
Firma como responsable de la revisión	Ing. Héctor Trejo Ramírez Subdirector de Soporte Técnico y Administración de Servicios de Cómputo Unidad Técnica de Servicios de Informática
Firma como responsable de la elaboración	Ing. Luis Bernardo Parra García Jefe de Departamento de Infraestructura Eléctrica y de Soporte de Centro de Datos Unidad Técnica de Servicios de Informática

FIRMADO POR: PARRA GARCIA LUIS BERNARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1336225
HASH:
F44B11F19BCD0FC9788592943BA12F5017609AE39D8BF2
CF299630B66FC4FB16

FIRMADO POR: TREJO RAMIREZ HECTOR
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1336225
HASH:
F44B11F19BCD0FC9788592943BA12F5017609AE39D8BF2
CF299630B66FC4FB16

FIRMADO POR: CAMACHO GOMEZ JOSE ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1336225
HASH:
F44B11F19BCD0FC9788592943BA12F5017609AE39D8BF2
CF299630B66FC4FB16