

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA**

LP-INE-052/2022

Adquisición de aires acondicionados (portátiles) de redundancia para los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y Servicio de Desinstalación de Equipos de Aire Acondicionado Mini Split y Adquisición e Instalación de Un Equipo de Aire Acondicionado Multi Split para las Islas de Edición

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-052/2022, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.** Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.
- 2.** Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.
- 3.** Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Lic. María del Rocío Paz Guerrero, en mi carácter de Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:30** horas del día **21** de **septiembre** de **2022**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-052/2022, convocada para la **"Adquisición de aires acondicionados (portátiles) de redundancia para los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y Servicio de Desinstalación de Equipos de Aire Acondicionado Mini Split y Adquisición e Instalación de Un Equipo de Aire Acondicionado Multi Split para las Islas de Edición"**.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

ACTA


En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:30** horas del día **21 de septiembre de 2022**, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, para llevar a cabo, en el día y hora previstos, el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-052/2022.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto es presidido por la Lic. María del Rocío Paz Guerrero, Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 "Solicitud de Aclaraciones" de la convocatoria, se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompralNE, por parte del licitante que se enlista a continuación, tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitante	Escrito de interés en participar	Número de Preguntas
1	BAUSSIT S.A. DE C.V.	Sí presenta	10
Total			10

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

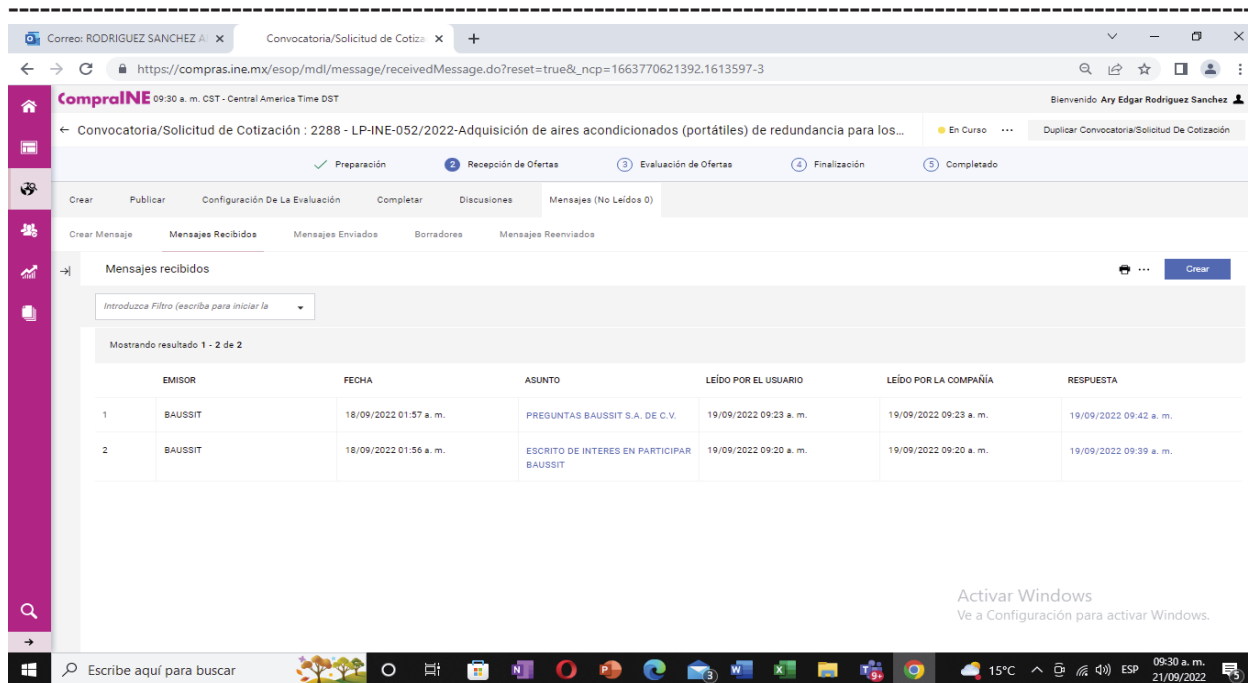

The screenshot shows the 'Mensajes recibidos' section of the CompralNE system. It displays a table with the following data:

	EMISOR	FECHA	ASUNTO	LEÍDO POR EL USUARIO	LEÍDO POR LA COMPAÑÍA	RESPUESTA
1	BAUSSIT	18/09/2022 01:57 a. m.	PREGUNTAS BAUSSIT S.A. DE C.V.	19/09/2022 09:23 a. m.	19/09/2022 09:23 a. m.	19/09/2022 09:42 a. m.
2	BAUSSIT	18/09/2022 01:56 a. m.	ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR BAUSSIT	19/09/2022 09:20 a. m.	19/09/2022 09:20 a. m.	19/09/2022 09:39 a. m.

Asimismo, en el acto se da a conocer el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración** mismo que contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO.

Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, **se informa al licitante BAUSSIT S.A. DE C.V., que podrá formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, a través del sistema electrónico CompralNE, a más tardar a las 17:00 horas de este día, reanudándose el acto a través del sistema electrónico CompralNE a las 17:30 horas de este mismo día 21 de septiembre de 2022.** En ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continua con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración**, de tal forma que los

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----

A continuación conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas *DenunciaINE*, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>.-----

Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 9:45 horas.-----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa
<p style="text-align: center;">Lic. María del Rocío Paz Guerrero Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones</p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Jefa del Departamento de Licitaciones e Invitaciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p style="text-align: center;">Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: RODRIGUEZ BRAVO CAROLINA GABRIELA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1436621
HASH:
4AF94A19DD7BD91E9631083C60B789AF7283A6BBF64FC9
0BE9BE58272396CB71

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1436621
HASH:
4AF94A19DD7BD91E9631083C60B789AF7283A6BBF64FC9
0BE9BE58272396CB71

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
1	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, PUNTO 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, UNIDAD PORTÁTIL DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE SERVIDORES - 12,000 BTU	PREGUNTA 1: Especifican "Dimensiones de la unidad n mayor a: (Al x An x Pr / cm) 80 x 30 x 55". Agradecemos a la convocante aclarar si, ¿se refieren a que las dimensiones deberán ser menores o iguales a las indicadas?	Es correcta su apreciación. Las dimensiones deberán ser iguales o menores a las indicadas.	DPT
	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, PUNTO 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, UNIDAD PORTÁTIL DE AIRE			

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		ACONDICIONADO PARA SALAS DE SERVIDORES - 12,000 BTU			
2	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, PUNTO 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, UNIDAD PORTÁTIL DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE SERVIDORES - 12,000 BTU	PREGUNTA 2: Especifican "Monitoreo de Temperatura" Agradecemos a la convocante aclarar si, ¿este monitoreo debe ser remoto y si puede hacerse con un dispositivo o accesorio adicional del mismo fabricante del aire acondicionado?	Es correcta su apreciación. Deberá contar con la capacidad de monitoreo remoto y se acepta que se incluya un dispositivo o accesorio para el monitoreo. Este dispositivo deberá ser integrado al equipo de aire acondicionado.	DPT

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
3	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, PUNTO 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, UNIDAD PORTÁTIL DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE SERVIDORES - 12,000 BTU	PREGUNTA 3: Especifican “Tipo de conexión de Entrada: NEMA 5-15P” y adicionalmente especifican como Componentes Adicionales “Adaptador para conexión del equipo L5-15P a NEMA L5- 30P”. Entendemos que cuentan en cada sitio con un receptáculo NEMA L5-30R, en donde se conectará la unidad de aire acondicionado. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. Contamos con un receptáculo NEMA L5-30R para la conexión del aire acondicionado.	DPT
4	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, PUNTO 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, UNIDAD	PREGUNTA 4: En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior. ¿Serían tan amables de indicarnos la especificación que tiene el receptáculo al que se	Se aclara con la respuesta a su pregunta 3. Contamos con un receptáculo NEMA L5-30R	DPT

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		PORTÁTIL DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE SERVIDORES - 12,000 BTU	conectarán los aires acondicionados?		
5	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDA 1, PUNTO 4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES, UNIDAD PORTÁTIL DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALAS DE SERVIDORES - 12,000 BTU	PREGUNTA 5: En caso de ser afirmativa la respuesta a nuestra pregunta número 3. El equipo que mi representada propone, como lo solicitan cuenta con una clavija NEMA 5-15P y para hacer la conexión al receptáculo existente, el adaptador solicitado L5-15P a NEMA L5-30P no sería funcional. Dado lo anterior, ¿acepta la convocante que el adaptador que entreguemos sea de NEMA 5-15P a NEMA L5-30P?	En cada CEVEM cuenta con un receptáculo disponible NEMA L5-30R para la conexión del aire acondicionado correspondiente. Dado lo anterior, el Licitante deberá asegurarse de integrar en su propuesta el adaptador NEMA 5-15P a NEMA L5-30P adecuado para conectarse a dicho receptáculo.	DPT

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
6	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	Especificaciones Técnicas, PARTIDA 1, Punto 4.1 Características técnicas de los bienes, Unidad Portátil de Aire Acondicionado para Salas de Servidores - 24,000 BTU	PREGUNTA 6: Especifican "Dimensiones de la Unidad n mayor a: (Al x An x Pr / cm) 39 x 21 x 22". Las dimensiones solicitadas no corresponden a equipos que provean la capacidad de enfriamiento requerida por la Convocante. ¿Acepta la Convocante nuestra propuesta de ofertar equipos con dimensiones (Al x An x Pr / cm) 97.03 x 52.07 x 55.12?	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para otros participantes.	DPT
7	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	Especificaciones Técnicas, PARTIDA 1, Punto 4.1 Características técnicas de los bienes, Unidad	PREGUNTA 7: Especifican "Monitoreo remoto de temperatura y humedad". El equipo que propondremos cuenta con monitoreo de temperatura, tal y como se solicita en los equipos de 12,000 BTU en	Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para otros participantes.	DPT

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Portátil de Aire Acondicionado para Salas de Servidores - 24,000 BTU	esta misma partida. Con la finalidad de permitir la participación, ¿acepta nuestra propuesta de ofertar equipos con monitoreo de temperatura únicamente?		
8	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	Especificaciones Técnicas, PARTIDA 1, Punto 4.1 Características técnicas de los bienes, Unidad Portátil de Aire Acondicionado para Salas de Servidores - 24,000 BTU	PREGUNTA 8: Especifican "Tipo de conexión de Entrada: NEMA L6-20P" y adicionalmente especifican como Componentes Adicionales "Adaptador para conexión a NEMA L5-30R". Dado que solicitan conexión de Entrada NEMA L6-20P, ¿sería tan amable de confirmar que cuentan con un receptáculo NEMA L6-20R para la conexión del aire acondicionado?	No es correcta su apreciación. Se requiere que los aires acondicionados de 24,000 BTU, sean conectados a un receptáculo NEMA L6-30R que deberá ser proporcionado por el Licitante ganador. Los Licitantes deberá asegurarse de considerar en su propuesta, los elementos necesarios para la correcta conexión y operación del equipo.	DPT

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
9	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	Especificaciones Técnicas, PARTIDA 1, Punto 4.1 Características técnicas de los bienes, Unidad Portátil de Aire Acondicionado para Salas de Servidores - 24,000 BTU	PREGUNTA 9: En la sección de Componentes Adicionales únicamente especifican un adaptador y un Interruptor Termomagnético de 30A bifásico. ¿Es correcto asumir que cuentan con la instalación eléctrica adecuada para la conexión de los aires acondicionados y que no requieren ninguna adecuación eléctrica adicional para ello?	Es correcta su apreciación, el Instituto cuenta con una instalación eléctrica adecuada para la conexión de los aires acondicionados de 24,000 BTU, sin embargo, el Licitante deberá de considerar todo lo necesario para el correcto funcionamiento y conexión eléctrica de los equipos ofertados.	DPT
10	ANEXO 1 PÁG. 65 A 77	Especificaciones Técnicas, PARTIDA 1, Punto 4.1 Características técnicas de los bienes, Unidad	PREGUNTA 10: Los adaptadores solicitados para los aires de 12,000 BTU y 24,000 BTU, así como los interruptores termomagnéticos son accesorios que pueden no ser suministrados por el fabricante de los	Se acepta su propuesta, los Licitantes podrán acreditar los accesorios adicionales (adaptadores y pastillas termomagnéticas) requeridos por el Instituto, mediante cartas expedidas por el Licitante en donde se	DPT

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

Nombre del LICITANTE: BAUSSIT S.A. DE C.V					
Núm. de pregunta	Página de la convocatoria	Ref. (Número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que responde
		Portátil de Aire Acondicionado para Salas de Servidores - 12,000 BTU y Unidad Portátil de Aire Acondicionado para Salas de Servidores - 24,000 BTU	Aires Acondicionados y los fabricantes de dichos accesorios eléctricos, no emiten cartas de soporte para los mismos. ¿Acepta la convocante que estos accesorios se documenten en nuestra propuesta en forma independiente a los Aires Acondicionados y que las cartas de garantía de fabricante solicitadas en las bases sean proporcionadas por nosotros como integradores del proyecto?	especifique las características técnicas requeridas para el correcto funcionamiento de los equipos.	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-052/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS (PORTÁTILES) DE REDUNDANCIA PARA LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO (CEVEM) Y SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT PARA LAS ISLAS DE EDICIÓN

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

-----FIN DE TEXTO-----

FIRMADO POR: RICHO MARTINEZ JORGE ISRAEL
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1435311
HASH:
6D9A8B37740173F7318702D0598ADB6AB89BDB6AB51023
3360C37D2E01E3C1C5

FIRMADO POR: AYALA GONZALEZ JOSE RAMON
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1435311
HASH:
6D9A8B37740173F7318702D0598ADB6AB89BDB6AB51023
3360C37D2E01E3C1C5

FIRMADO POR: CESAR OMAR BARBOSA RODRIGUEZ
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1435311
HASH:
6D9A8B37740173F7318702D0598ADB6AB89BDB6AB51023
3360C37D2E01E3C1C5

FIRMADO POR: LOZANO COLIN RICARDO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 1435311
HASH:
6D9A8B37740173F7318702D0598ADB6AB89BDB6AB51023
3360C37D2E01E3C1C5